


A = Dimensiones de baterias segun modelo y fabricante, (Ver hoja 4.5)



LOS ARMARIOS DE CONTADORES DEBERAN IR PROVISTOS DE:

- 1-SUMIDERO PARA LA EVACUACION DE AGUAS.
- 2-PUERTA APERTURA HACIA EL EXTERIOR CON REJILLA DE VENTILACION Y CERRADURA UNIVERSAL.
- 3-PUNTO DE ILUMINACION ARTIFICIAL MINIMO 100 LUX A 1M. DEL SUELO
- 4-TOMA DE CORRIENTE DE 220V-10A CON TOMA DE TIERRA A 1.30M DEL SUELO.
- 5-PREINSTALACION DE TELELECTURAS (VER HOJA DE INSTRUCCION ADJUNTA)

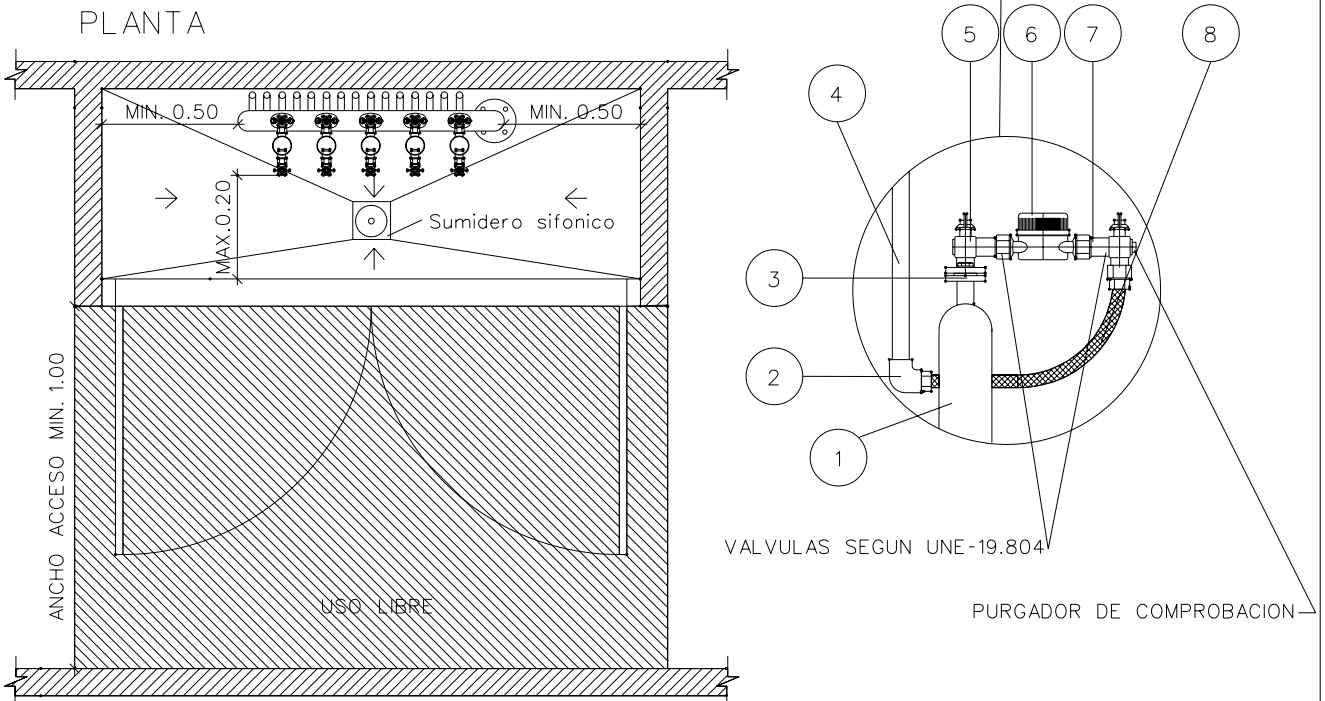

EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE MALAGA

ARMARIO PARA CONTADORES

ESCALA: S/E

HOJA: 4.2
REVISION: 0

Fecha: AGO.03

Dibujado: J.M.B.R

Revisado: J.D.N